

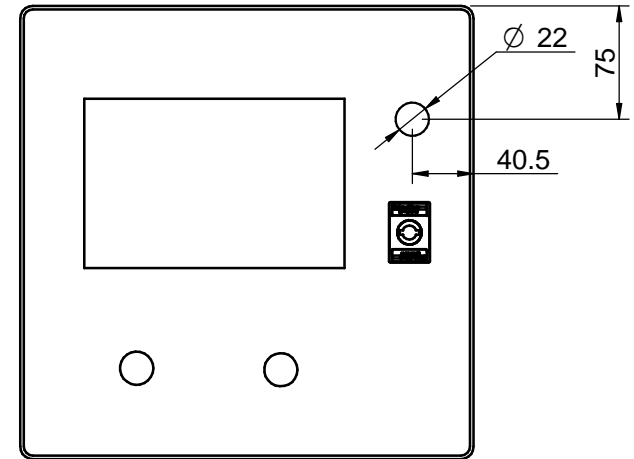
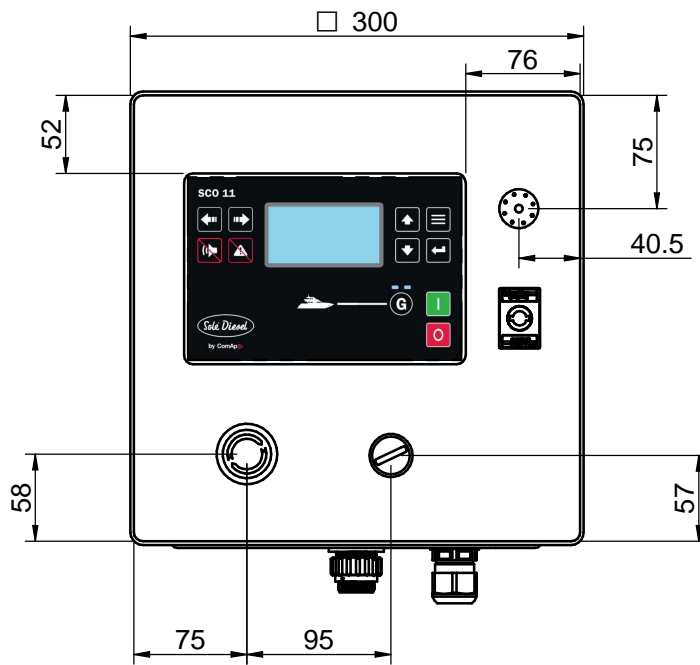
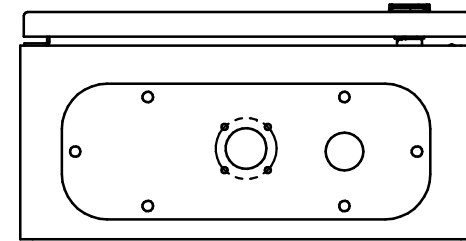
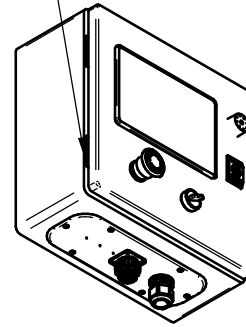



Modificar bisagra
de serie de NSYCRN33150

CAJA 60900208.1

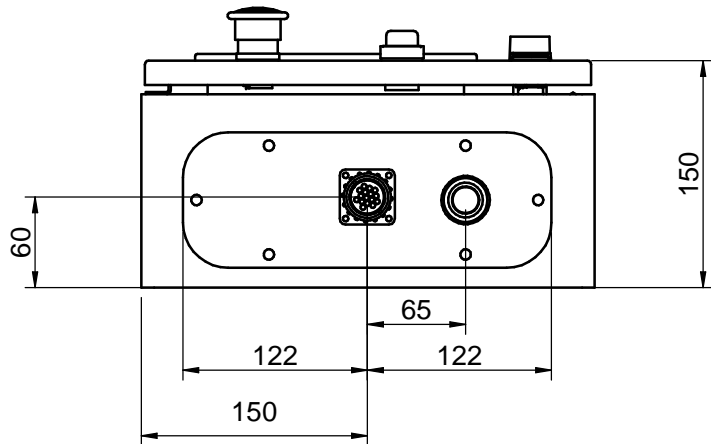

Medidas Nominales (mm)	100	KIT ARMARIO IP65 SCO 11 12V				
	30	KIT BOX IP65 SCO 11 12V				
	6	MATERIAL	ACABADO	TRATAMIENTO	PRESENTACION	ESCALA
0	6	DIBUJADO	VERIFICADO	GRADO PRECISION	FECHA CREACION	ULTIMA REVISION
Grado de Precisión DIN-7168	Fino	VICTORG	RUBEN D.	MEDIO	26/09/2022	
	Medio	Sole Diesel		SOLÉ, S.A.	62900253	
	Baso					

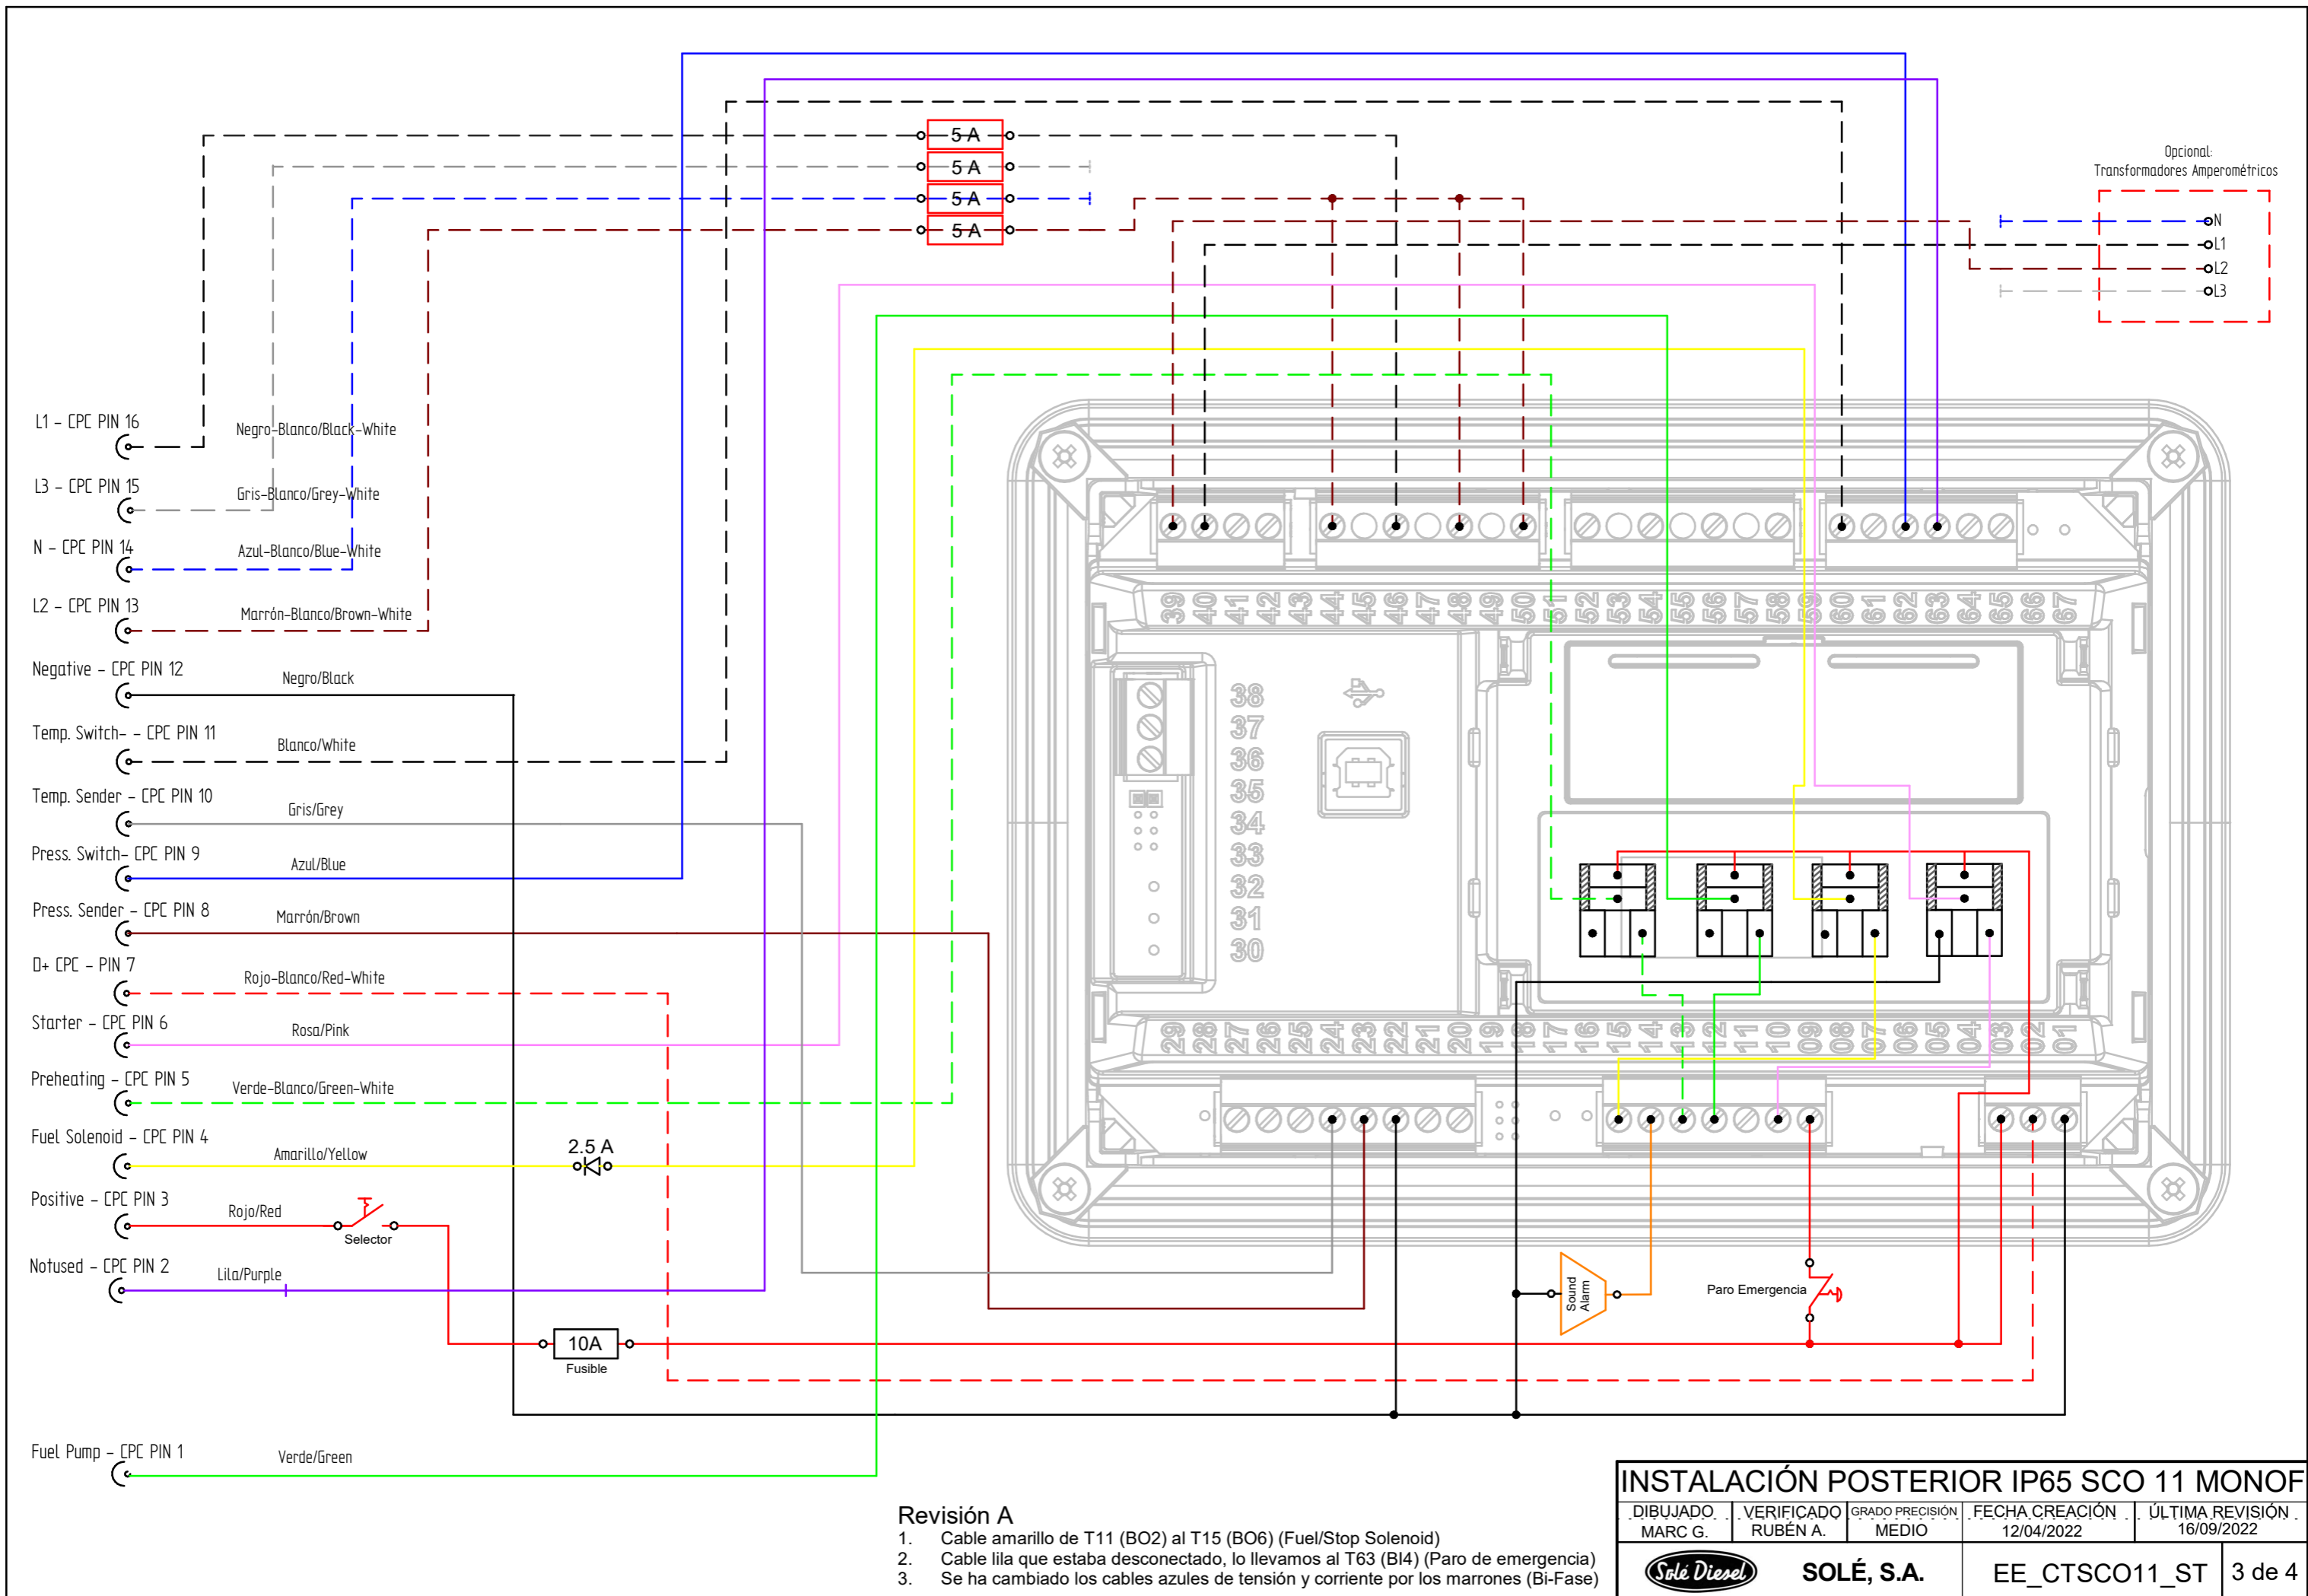

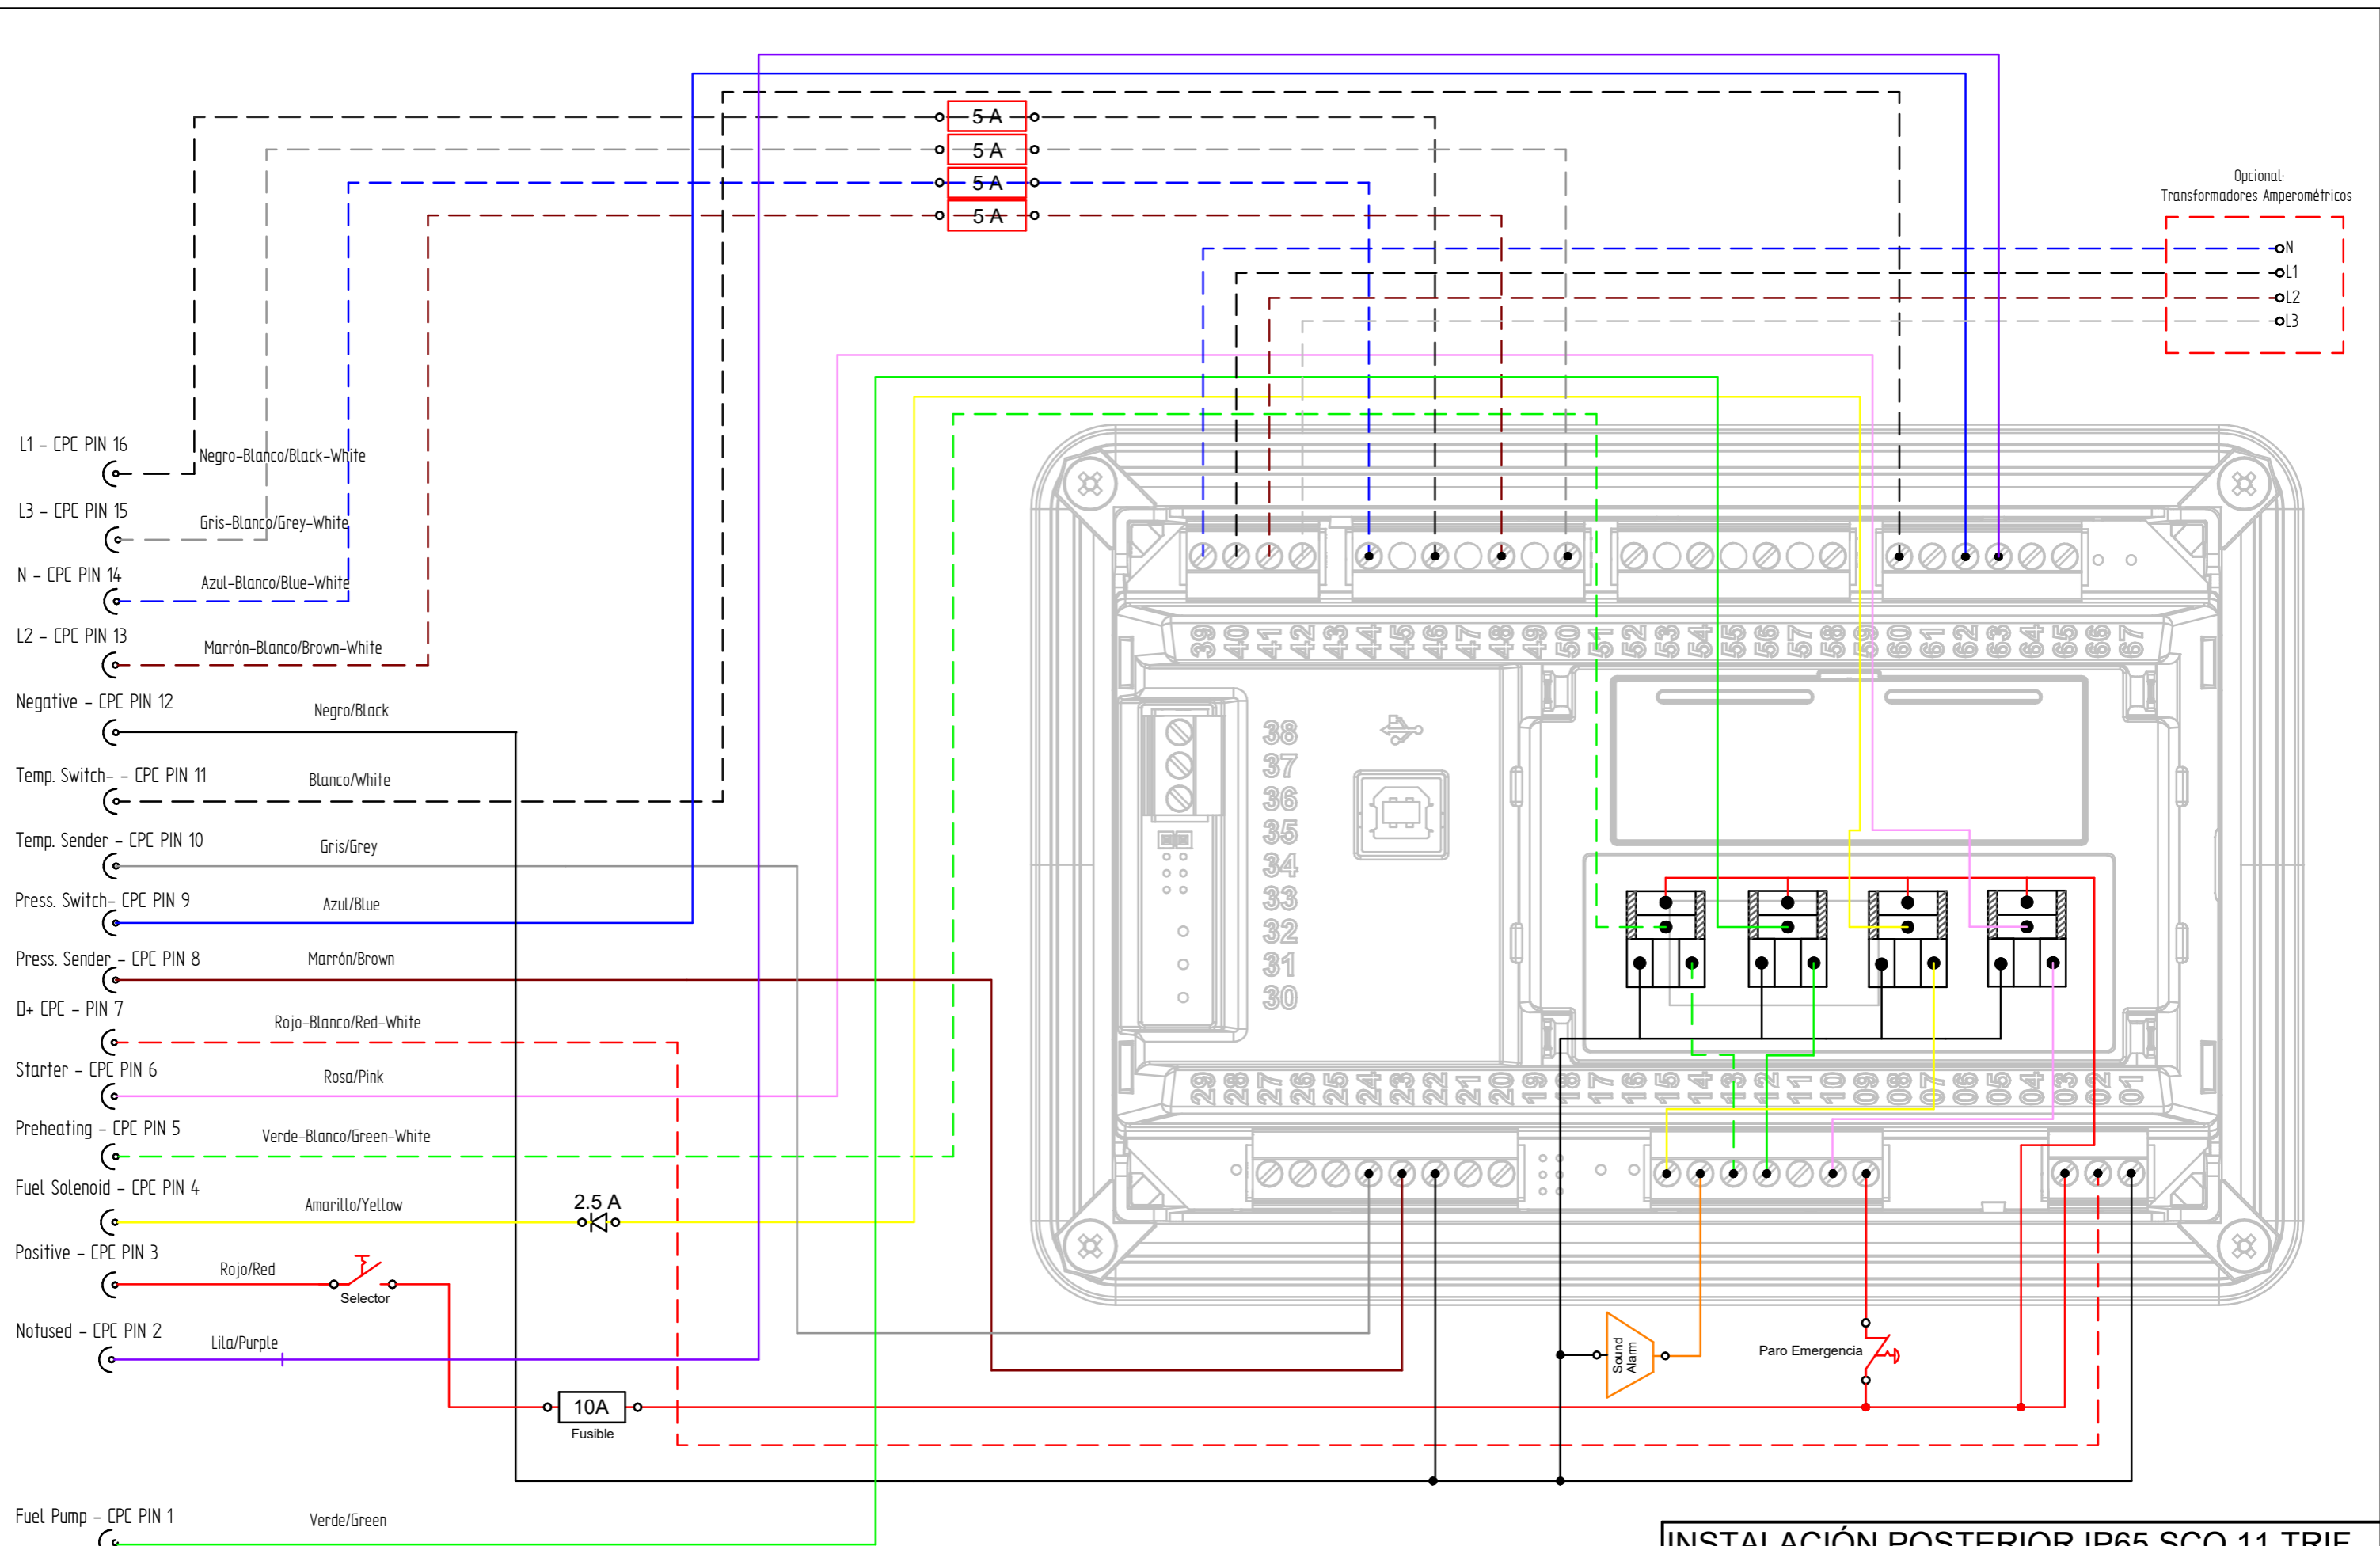

Revisión A

1. Cable amarillo de T11 (BO2) al T15 (BO6) (Fuel/Stop Solenoid)
2. Se ha conectado el cable lila que estaba desconectado, a la T63 (BI4) (Paro de emergencia)

INSTALACIÓN POSTERIOR IP65 SCO 11 TRIF.

DIBUJADO MARC G.	VERIFICADO RUBÉN A.	GRADO PRECISIÓN MEDIO	FECHA CREACIÓN 12/04/2022	ÚLTIMA REVISIÓN 16/09/2022
---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------



SOLÉ, S.A.

EE_CTSCO11_ST