

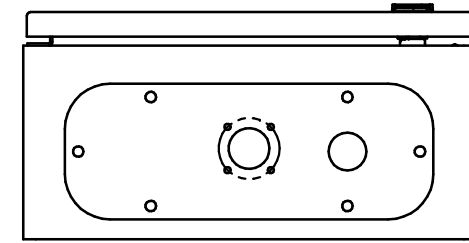
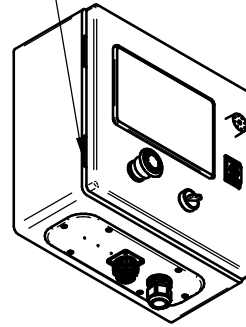


Modificar bisagra
de serie de NSYCRN33150

CAJA 60900208.1

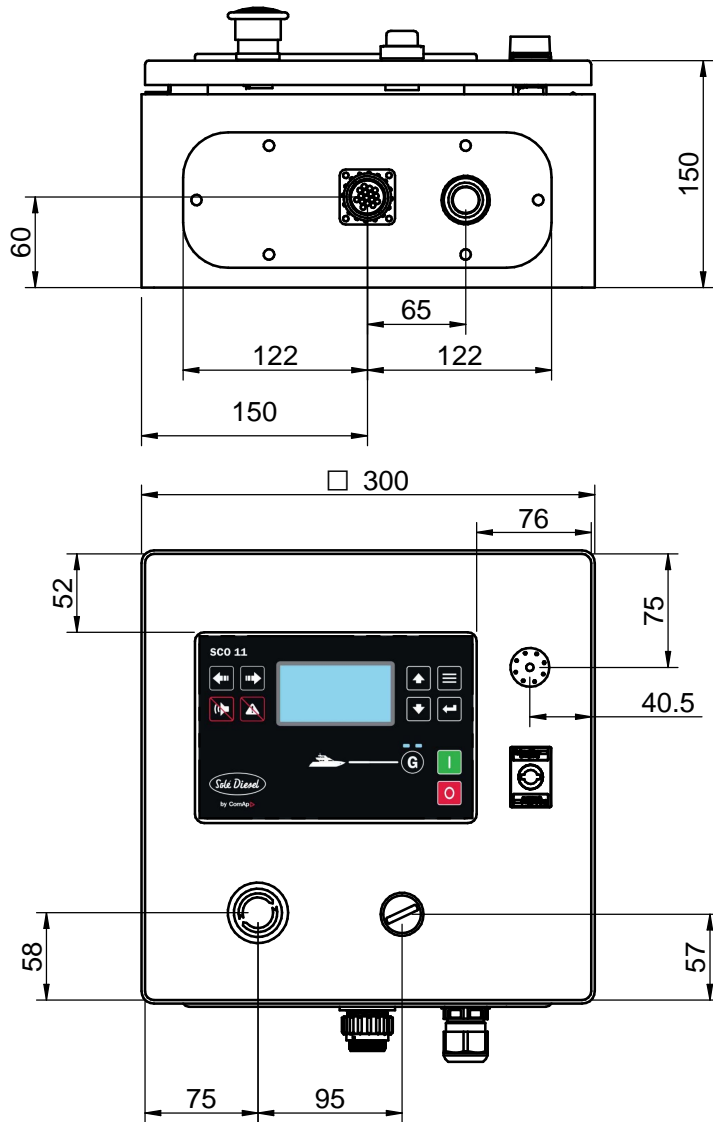


↑
A

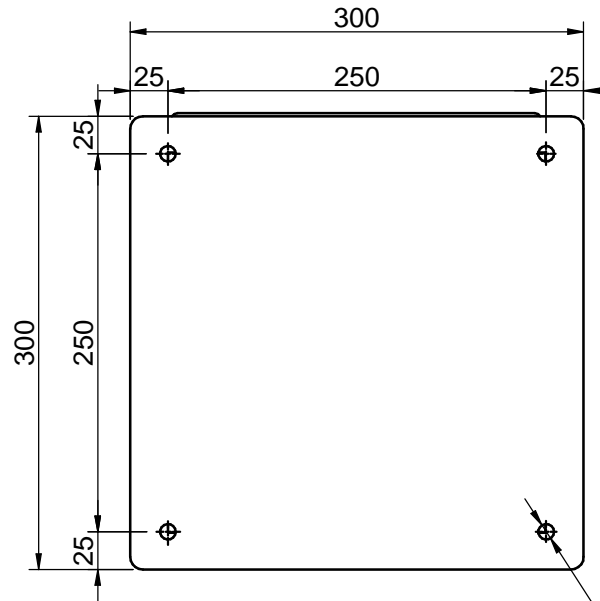



VISTA A

4x Ø 10.3

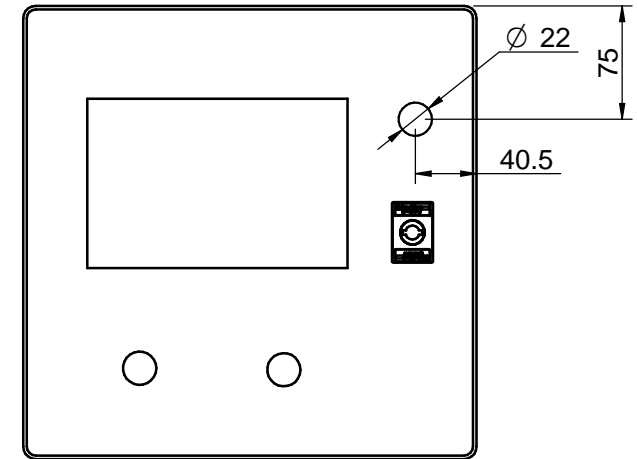

Medidas Nominales (mm)		100	KIT ARMARIO IP65 SCO 11 24V				
		30	KIT BOX IP65 SCO 11 24V				
		6	MATERIAL	ACABADO	TRATAMIENTO	PRESENTACION	ESCALA
		0	DIBUJADO	VERIFICADO	GRADO PRECISION	FECHA CREACION	ULTIMA REVISION
			VICTORG	RUBEN D.	MEDIO	26/09/2022	05/05/2023
Grado de Precisión DIN-7168		Fino	Sole Diesel		SOLÉ, S.A.		62900254
		Medio					
		Baso					

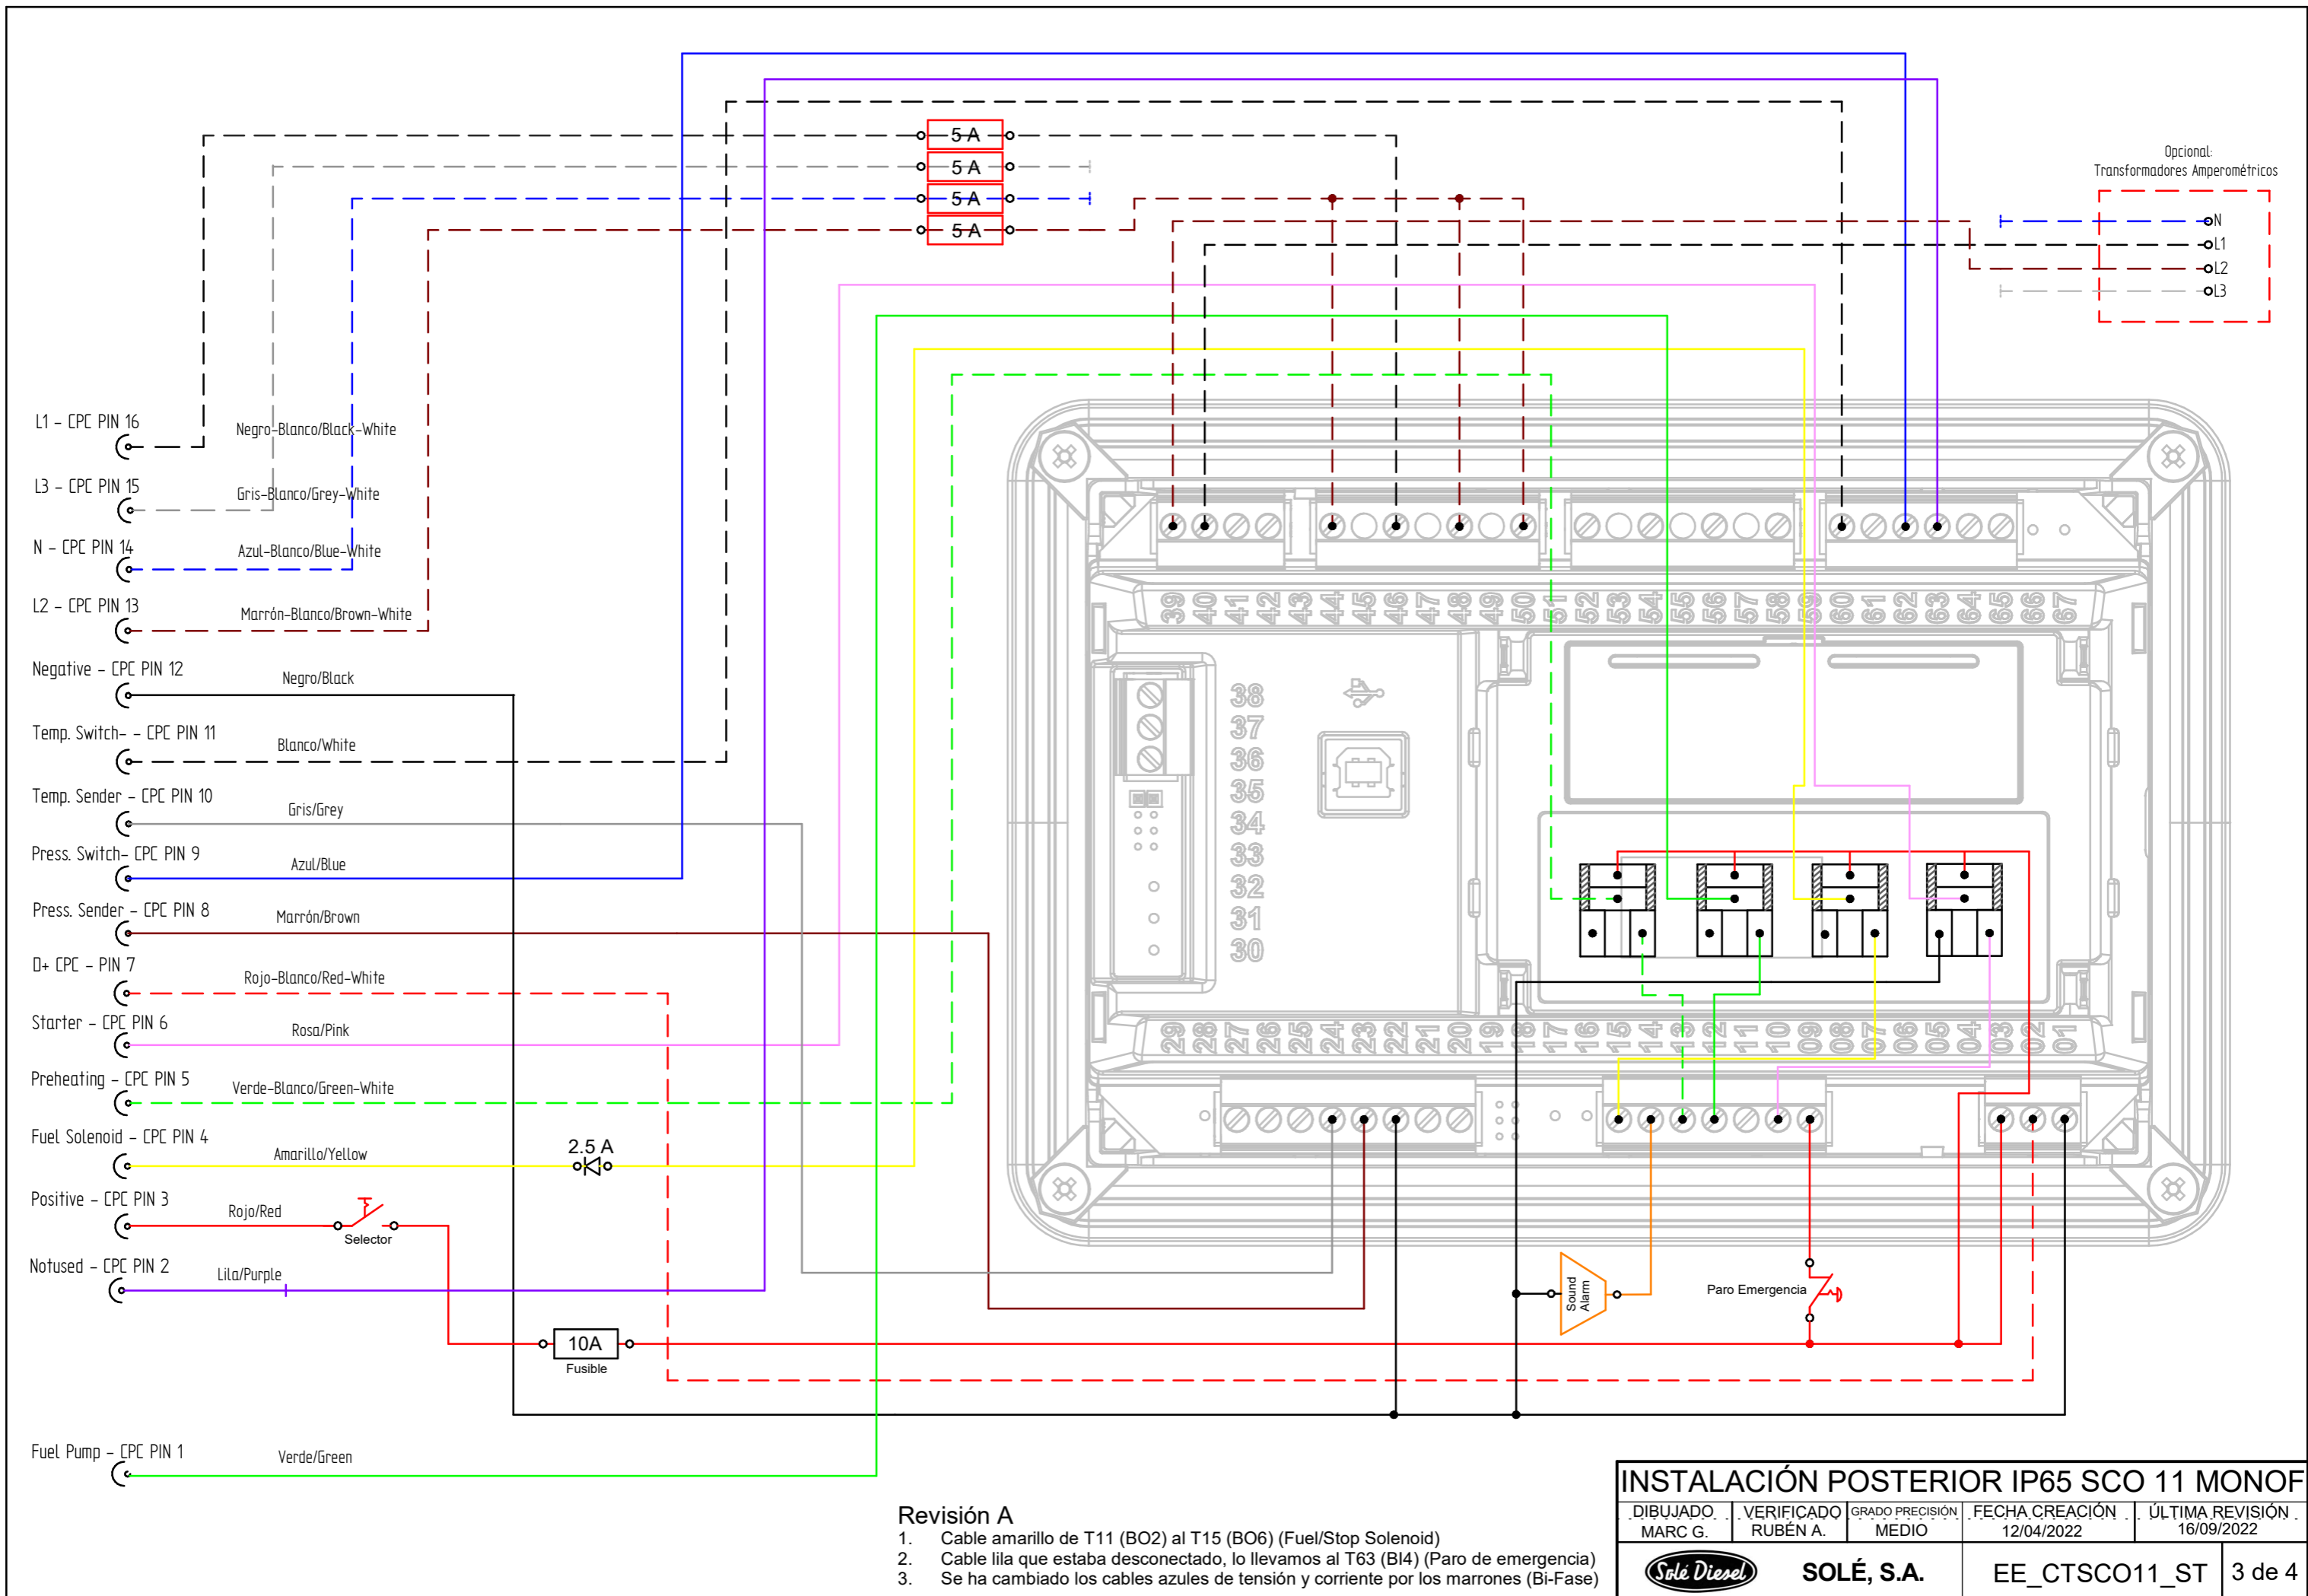

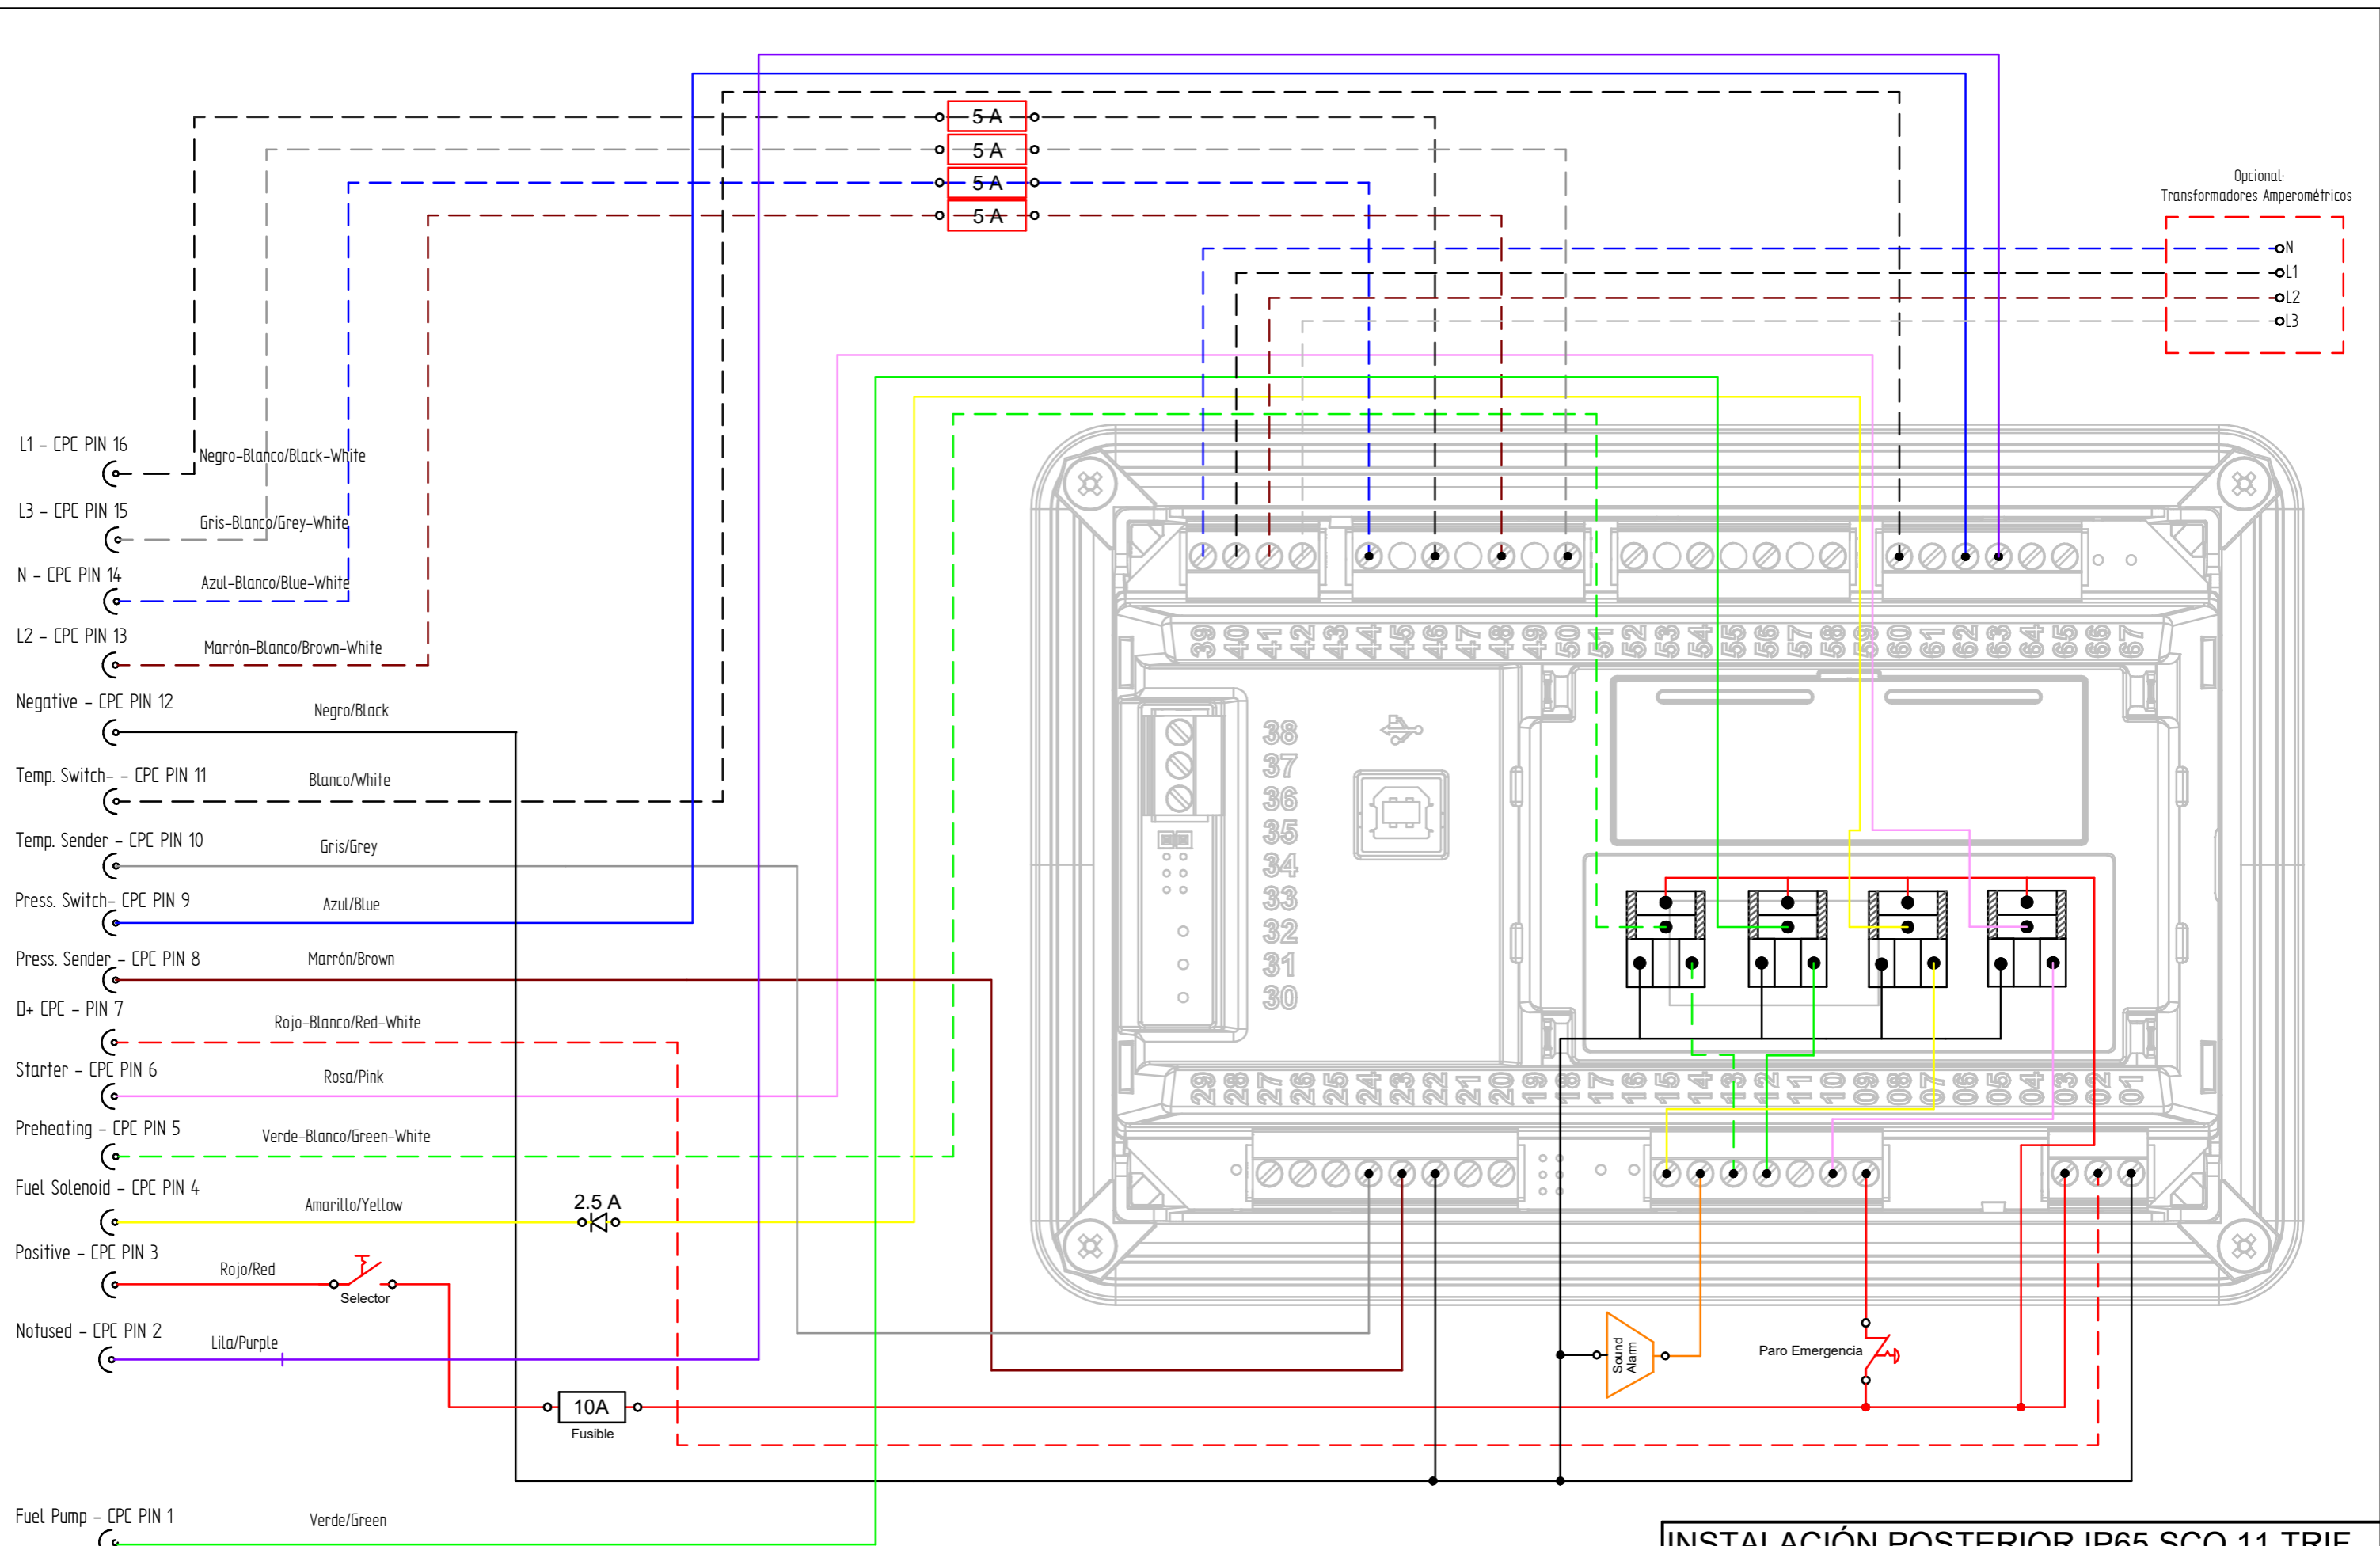

Revisión A

1. Cable amarillo de T11 (BO2) al T15 (BO6) (Fuel/Stop Solenoid)
2. Se ha conectado el cable lila que estaba desconectado, a la T63 (BI4) (Paro de emergencia)

INSTALACIÓN POSTERIOR IP65 SCO 11 TRIF.

DIBUJADO MARC G.	VERIFICADO RUBÉN A.	GRADO PRECISIÓN MEDIO	FECHA CREACIÓN 12/04/2022	ÚLTIMA REVISIÓN 16/09/2022
---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------



SOLÉ, S.A.

EE_CTSCO11_ST